


A

B

C


D

Rc1/4 エア専用ポート
(裏側より)
PORT FOR AIR ONLY
(FROM BACK SIDE)




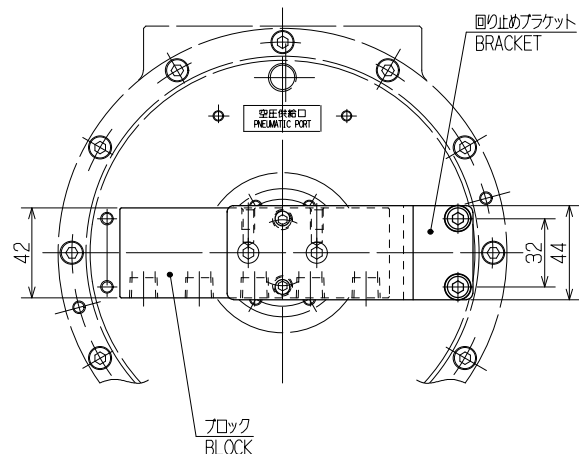


注記 NOTE

- 1) 最高使用圧力(A~D ポート) 油圧7.0MPa , 空圧0.7MPa
MAX.PRESSURE(A~D PORT) HYDRAULIC 7.0MPa , PNEUMATIC 0.7MPa
- 2) Eポートは着座検出専用です。最高使用空圧(Eポート) 0.7MPa
E PORT IS FOR DETECTION OF THE AIR CONFIRMATION.
MAX.PNEUMATIC PRESSURE(E PORT) 0.7MPa
- 3) 製品質量 2kg
MASS OF ROTARY JOINT 2kg
- 4) ロータリジョイントは、テールスピンドルに固定されていませんので、4-M5タップを使用して治具に固定願います。
ROTARY JOINT UNIT IS NOT FIXED WITH THE TAILSPINDLE.
HAVE TO BE ASSEMBLED WITH THE FIXTURE BY 4-M5 TAPPED HOLE.
- 5) 治具側とのポート接続を正確にする為、※印のスプリングピンを必ず利用して下さい。
※ MARKED SPRING PIN FOR ROUGH POSITIONING SHOULD BE USED
IN ORDER TO CONNECT WITH PORTS OF FIXTURE ACCURATELY.
WHEN ASSEMBLE THIS ROTARY JOINT UNIT WITH FIXTURE.
- 6) ブロックは90° 毎に向きを変えて取付けできます。
BLOCK CAN BE CONNECTED FROM ALL (90°) DIRECTIONS.

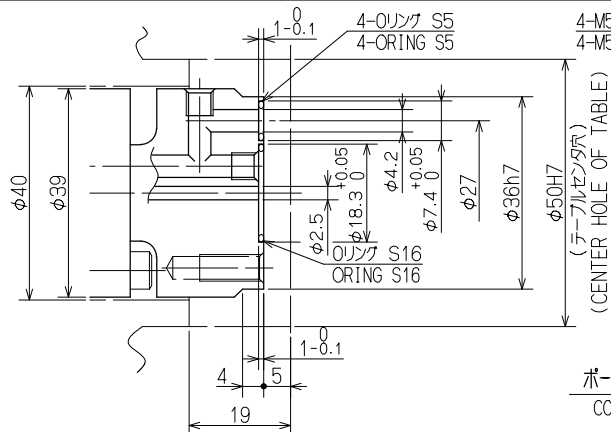

ポート接続部詳細 (S=1:1)
CONNECT WITH PORTS

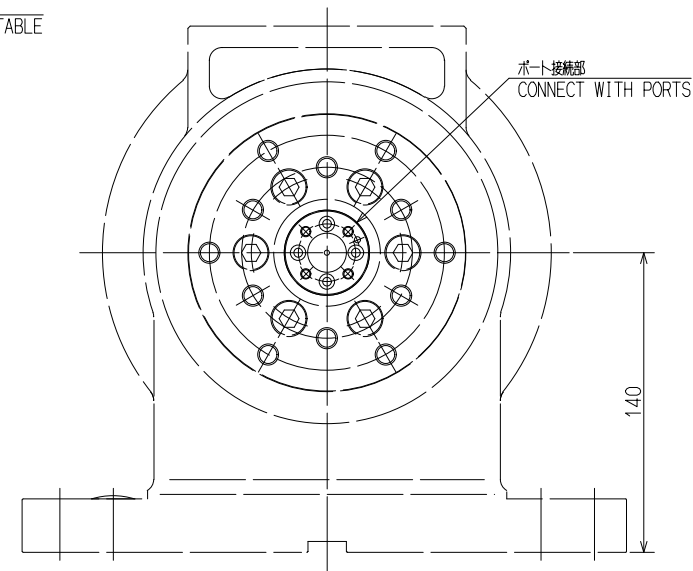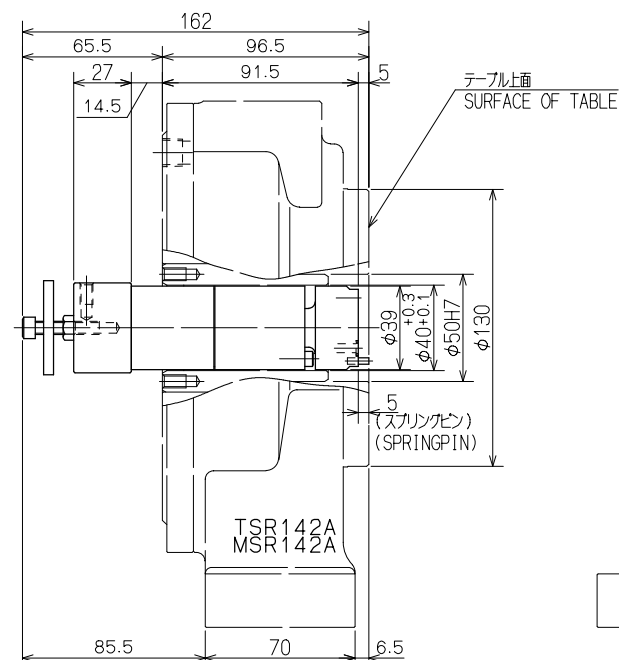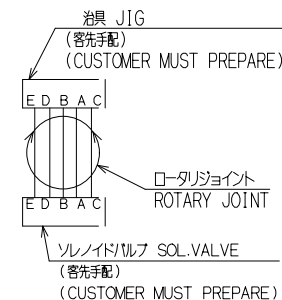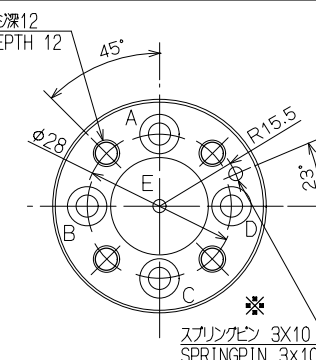

- 7) 本ロータリジョイントは油圧(空圧)専用ですのでクーラント等は使用しないで下さい。
DON'T USE THIS ROTARY JOINT FOR COOLANT BECAUSE THIS IS FOR HYDRAULIC & AIR SPECIFICATIONS ONLY.
- 8) エアを使用する場合にはクリーンエアを供給して下さい。
WHEN USING THIS ROTARY JOINT WITH AIR SPECIFICATION. CLEAN AIR FROM SUPPLY PORT HAVE TO BE SUPPLIED BY AIR UNIT (AMG150C-02BC & AC25C-02CG-A).
- 9) 銅管・銅管での配管はロータリジョイントに無理な力がかかることがあり、不具合の原因となります。
USING STEEL PIPES OR COPPER PIPES MAY CAUSE PROBLEMS BECAUSE EXCESSIVE FORCE MAY BE APPLIED TO THE ROTARY JOINT.
- 10) 連続回転は発熱による内部パッキンの劣化の原因となります。
DO NOT USE CONTINUOUS ROTATION BECAUSE IT MAY CAUSE DETERIORATION OF PACKING DUE TO HEAT GENERATION.

			SCALE	TYPE	RJ40F14W02	WEIGHT	kg
			2:5	NAME	ロータリジョイント ROTARY JOINT		
			3RD ANGLE		RJ40F14W02 ガイケイ OUTSIDE VIEW		
MANAGER		CHIEF	DRAWN BY	DRW NO.	61E	85	0776
Kitagawa Corporation			DATE				